QUADRO DE TOMADAS
Quadro Terminal – QD001

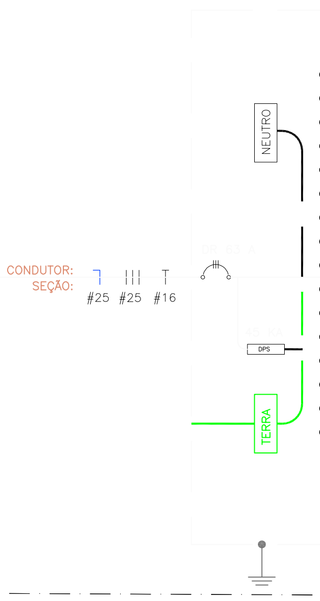

CIRC.	SEÇÃO (mm2)	DISJUNT. (IN) (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
-	10	32	220	400	TOMADA 3P T 32A
-	10	32	220	2000	TOMADA 3P T 32A
-	6	25	220	1000	TOMADA 3P T 16A
-	6	25	220	1000	TOMADA 3P T 16A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA

QUADRO DE TOMADAS
Quadro Terminal – QD002

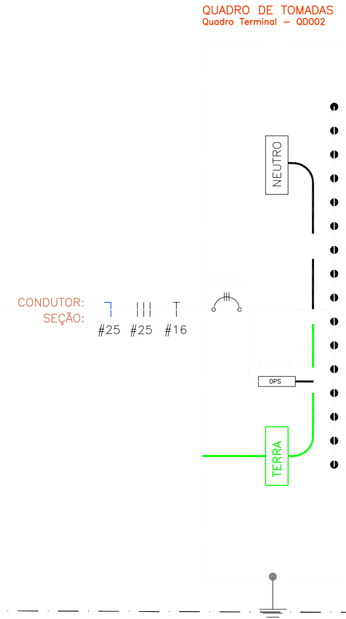

CIRC.	SEÇÃO (mm2)	DISJUNT. (IN) (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
-	10	32	220	400	TOMADA 3P T 32A
-	10	32	220	2000	TOMADA 3P T 32A
-	6	25	220	1000	TOMADA 3P T 16A
-	6	25	220	1000	TOMADA 3P T 16A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA

QUADRO DE TOMADAS
Quadro Terminal – QD003

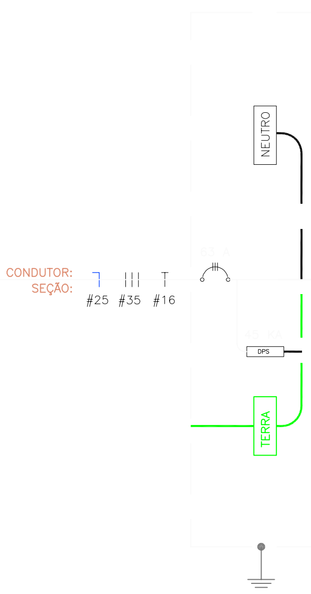

CIRC.	SEÇÃO (mm2)	DISJUNT. (IN) (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
-	10	32	220	400	TOMADA 3P T 32A
-	10	32	220	2000	TOMADA 3P T 32A
-	6	25	220	1000	TOMADA 3P T 16A
-	6	25	220	1000	TOMADA 3P T 16A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA

QUADRO DE TOMADAS
Quadro Terminal – QD004

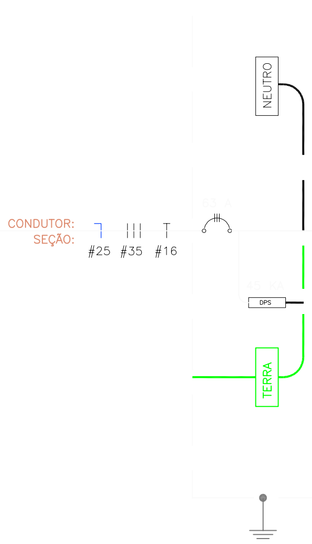

CIRC.	SEÇÃO (mm2)	DISJUNT. (IN) (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
-	10	32	220	400	TOMADA 3P T 32A
-	10	32	220	2000	TOMADA 3P T 32A
-	6	25	220	1000	TOMADA 3P T 16A
-	6	25	220	1000	TOMADA 3P T 16A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA

QUADRO DE TOMADAS
Quadro Terminal – QD005

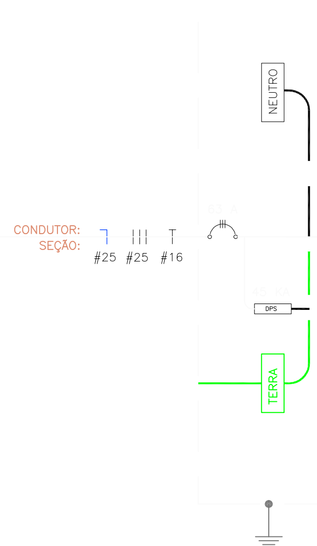

CIRC.	SEÇÃO (mm2)	DISJUNT. (IN) (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
-	10	32	220	400	TOMADA 3P T 32A
-	10	32	220	2000	TOMADA 3P T 32A
-	6	25	220	1000	TOMADA 3P T 16A
-	6	25	220	1000	TOMADA 3P T 16A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA

QUADRO DE TOMADAS
Quadro Terminal – QD006

CIRC.	SEÇÃO (mm2)	DISJUNT. (IN) (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
-	10	32	220	400	TOMADA 3P T 32A
-	10	32	220	2000	TOMADA 3P T 32A
-	6	25	220	1000	TOMADA 3P T 16A
-	6	25	220	1000	TOMADA 3P T 16A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	20	127	500	TOMADA 2P T 20A
IT	4	127	127	500	TOMADA 2P T 20A
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA
-	-	-	-	-	RESERVA

LAYOUT

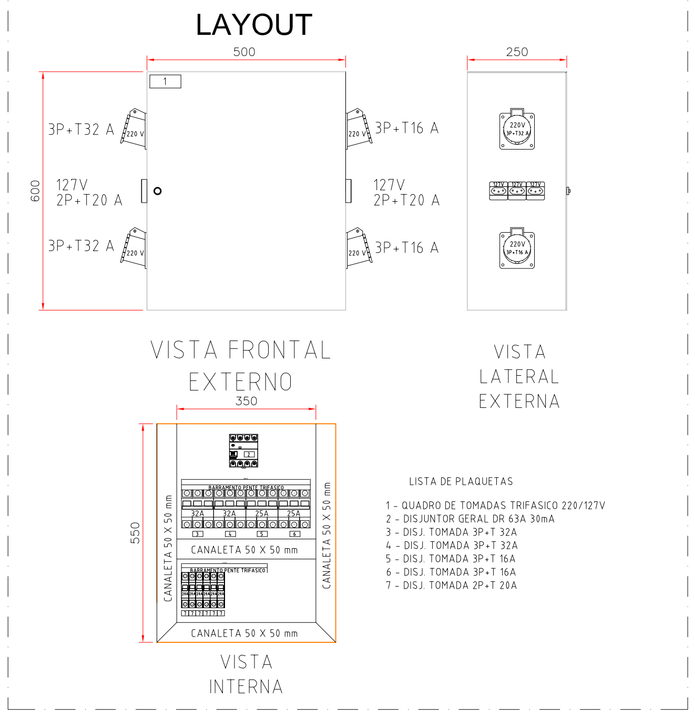

LISTA DE PLAQUETAS

1 - QUADRO DE TOMADAS TRIFASICO 220/127V
2 - DISJUNTOR GERAL DR 63A 30mA
3 - DISJ. TOMADA 3P+T 32A
4 - DISJ. TOMADA 3P+T 32A
5 - DISJ. TOMADA 3P+T 16A
6 - DISJ. TOMADA 3P+T 16A
7 - DISJ. TOMADA 2P+T 20A

PROJETO PARA APROVADO

PREFEITURA DE PARAPUÃ

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	POR
R1	REMOÇÃO SPDA, REMOÇÃO DE 15 PARA 12 POSTES.	03/07/2022	E.P.S
R0	EMISSÃO INICIAL	07/06/2022	E.P.S

PROJETOS PARA:

- [ ] ORÇAMENTO
- [ ] APROVAÇÃO
- [ ] EXECUÇÃO
- [ ] CONHECIMENTO
- [ ] ARQUIVO

SENSORE ENGENHARIA ELÉTRICA

SENSORE PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.
Av. Rui Barbosa, 1550 - Centro, Assis - SP, CEP 19814-431,
Galeria Per Tutti, Sala 12 - 1°Andar
CNPJ: 27.084.017/0001-20
Email: engenharia@sensore.com.br

PROJETO: JOSIMAR
DESENHO: E.P.S
DATA: 07/06/2022
APROVAÇÃO: PREFEITURA PARAPUÃ
DESENHO Nº: PT-01122-01-02

OBRA: ESPAÇO PARA EVENTOS MUNICIPAL
ESCALA: INDICADA
FOLHA Nº: 01/01

DESCRIÇÃO: QUADRO DE TOMADAS
REVISÃO: R1

COMENTÁRIOS: PREFEITURA DE PARAPUÃ